

STRUTTURA CON DOPPIO FORATO 12+8

R_w = 71 dB

Rapporto di prova: n. 317063
Laboratorio: Istituto Giordano
Data emissione: 30/60/14

Riferimenti normativi:
UNI EN ISO 140-3:2010
UNI EN ISO 717-1:2013

Descrizione

Struttura con doppio forato 12+8 con intercapedine d'aria e controparete a secco con lana minerale di vetro Ecosse Technology [Mineral Wool 32 K](#)

Spessore totale parete: 412,5 mm

Spessore totale parete: 249 kg/m²



Stratigrafia della struttura

1. Intonaco a base di malta cementizia – sp. 15 mm
2. Rinzafo a base di malta cementizia – sp. 10 mm
3. Parete con blocchi forati in laterizio 12x25x25 – sp. 115 mm
4. Intercapedine d'aria – sp. 60 mm
5. Parete con blocchi forati 8x25x25 – sp. 80 mm
6. Pannelli isolanti in lana minerale di vetro Ecosse Technology Mineral Wool 32 – sp. 85 mm
7. Lastra in gesso rivestito – sp. 12,5 mm

Esiti della prova

Indice di valutazione a 500 Hz nella di frequenza comprese fra 100 Hz e 3150 Hz

Termini
di correzione:

R_w = 71 dB

C = -2 dB
C_{tr} = -6 dB

STRUTTURA CON
DOPPIO FORATO 12+8

Rw = 71 dB

Rapporto di prova: n. 317063
Laboratorio: Istituto Giordano
Data emissione: 09/04/14

Riferimenti normativi:
UNI EN ISO 104-3:2010
UNI EN ISO 717-1:2014

Curva della prova di laboratorio

R [dB]	R _{ref} [dB]
53,5	52,0
53,0	55,0
56,9	58,0
56,4	61,0
62,2	64,0
63,1	67,0
64,0	70,0
65,2	71,0
69,4	72,0
72,5	73,0
74,4	74,0
76,7	75,0
77,3	75,0
76,7	75,0
77,7	75,0
77,1*	75,0
77,7	//
77,5	//



Gatteo (FC), 30/01/2019

KNAUF INSULATION S.p.A
Corso Europa, 603
10088 VOLPIANO (TO)
Italia

ISTITUTO GIORDANO S.p.A.
LABORATORIO DI ACUSTICA E VIBRAZIONI

Nota tecnica - rapporto di prova 317063
Technical Note - test report 317063

Variazione del potere fonoisolante di parete per cambio della lana di vetro utilizzata
Variation of the sound reduction index of a wall due to the change for glass wool used

Su richiesta di Knauf Insulation, si è valutato se la sostituzione nel campione descritto nel rapporto di prova dei pannelli isolanti denominati "TP 138" con pannelli denominati "MINERAL WOOL 32" possa modificare le prestazioni fonoisolanti della parete stessa.

Dalle schede tecniche inviate in data 20/12/2018 e 17/01/2019, si evince che i pannelli isolanti sono realizzati con la stessa lana di vetro denominata "ECOSE Technology" e si differenziano unicamente per la loro dimensione: 600 mm × 1350 mm per "TP 138" e 600 mm × 1200 mm per "MINERAL WOOL 32", mentre tutte le altre caratteristiche dei pannelli in termini di densità, resistenza al flusso d'aria, spessore e strati di finitura superficiale rimangono inalterati.

La sostituzione dei pannelli isolanti non comporta un cambiamento apprezzabile nelle caratteristiche geometrico-fisiche del campione e quindi nel risultato della prova.


By Knauf Insulation request, it was evaluated if the substitution in the sample described in the test report of the insulating panels called "TP 138" with panels called "MINERAL WOOL 32" could modify the sound insulation performances of the wall itself.

From the technical sheets sent on 20/12/2018 and 17/01/2019, emerges that the insulating panels are made by the same glass wool called "ECOSE Technology" and differ only by their size: 600 mm × 1350 mm for "TP 138" and 600 mm × 1200 mm for "MINERAL WOOL 32", while all the other characteristics of the panels in terms of density, air flow resistance, thickness and surface finish layers remain unaltered.

The replacement of the insulating panels does not involve an appreciable change in the geometric-physical characteristics of the sample and therefore in test results.

Il Responsabile del Laboratorio di Acustica e Vibrazioni
Head of Laboratory of Acoustics and Vibrations

Roberto Baruffa



RAPPORTO DI PROVA N. 317063

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 30/06/2014

Committente: KNAUF INSULATION S.p.A. - Via E. Gallo, 20 - 10034 CHIVASSO (TO) - Italia

Data della richiesta della prova: 09/04/2014

Numero e data della commessa: 62841, 10/04/2014

Data del ricevimento del campione: 16/04/2014

Data dell'esecuzione della prova: 23/04/2014

Oggetto della prova: misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea secondo le norme UNI EN ISO 10140-2:2010 ed UNI EN ISO 717-1:2013 di parete

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Via Erbosa, 78 - 47043 Gatteo (FC) - Italia

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n. 2014/0823/A

Denominazione del campione*.

Il campione sottoposto a prova è denominato "Controparete a secco con pannelli in lana di vetro Ecose® Technology Knauf Insulation TP138, spessore nominale 85 mm".

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.



LAB N° 0021

Comp. AV
Revis. ON

Il presente rapporto di prova è composto da n. 9 fogli.

Foglio
n. 1 di 9

Descrizione del campione*.

Il campione sottoposto a prova è costituito da una parete base in laterizio, protetta sul lato interno da una controparete isolante con struttura indipendente a secco in lastra singola e pannelli isolanti in lana di vetro denominati "TP 138", spessore nominale 85 mm.

Il campione ha le caratteristiche fisiche riportate nella tabella seguente.

Larghezza rilevata totale	3600 mm
Altezza rilevata totale	3000 mm
Spessore nominale totale	412,5 mm
Superficie acustica utile (3600 × 3000 mm)	10,80 m ²
Massa unitaria (determinazione analitica)	249 kg/m ²

Il campione, in particolare, è costituito, a partire dalla superficie esposta al rumore, da:

- strato d'intonaco tradizionale a base di malta cementizia, densità rilevata 1900 kg/m³ e spessore rilevato 15 mm;
- muratura, spessore rilevato 115 mm, realizzata con blocchi forati in laterizio tipo "25×25×12" posati con asse dei fori orizzontale, legati con giunti orizzontali e verticali continui in malta cementizia, provvisti di n. 15 fori passanti disposti su n. 3 file longitudinali ed aventi le caratteristiche fisiche riportate nella tabella seguente:

Lunghezza rilevata	250 mm
Altezza rilevata	250 mm
Spessore rilevato	115 mm
Peso rilevato	4,3 kg

- strato di rinzaffo a base di malta cementizia, densità rilevata 1900 kg/m³ e spessore rilevato 10 mm;
- intercapedine d'aria, spessore rilevato 60 mm;
- muratura, spessore rilevato 80 mm, realizzata con blocchi forati in laterizio tipo "25×25×8", posati con asse dei fori orizzontale e legati con giunti orizzontali e verticali continui in malta cementizia, provvisti di n. 10 fori passanti disposti su n. 2 file longitudinali ed aventi le seguenti caratteristiche fisiche:

Lunghezza rilevata	250 mm
Altezza rilevata	250 mm
Spessore rilevato	80 mm
Peso rilevato	2,9 kg

(*) secondo le dichiarazioni del Committente, ad eccezione delle caratteristiche espressamente indicate come rilevate.

- strato d'intonaco tradizionale a base di malta cementizia, densità rilevata 1900 kg/m^3 e spessore rilevato 15 mm;
- controparete isolante posta sulla faccia non esposta al rumore e formata da:
 - struttura metallica portante posta a 5 mm dalla muratura e composta da:
 - n. 2 guide orizzontali, una inferiore ed una superiore, realizzate con profilati in acciaio zincato a forma di "U", sezione nominale d'ingombro $100 \times 40 \text{ mm}$ e spessore nominale della lamiera 0,6 mm, fissate all'apertura di prova mediante tasselli previa interposizione di nastro di disgiunzione monoadesivo;
 - n. 7 montanti realizzati con profilati in acciaio zincato sagomati a forma di "C", sezione nominale d'ingombro $100 \times 50 \text{ mm}$ e spessore nominale della lamiera 0,6 mm, posti ad interasse nominale di 600 mm ed inseriti alle estremità nella guide sopra descritte;
- strato di materiale isolante, spessore rilevato 85 mm, realizzato mediante l'accostamento di pannelli in lana di vetro denominati "TP 138" e aventi le caratteristiche fisiche riportate nella tabella seguente:


Lunghezza rilevata	1350 mm
Altezza rilevata	600 mm
Spessore rilevato	85 mm
Peso rilevato	2,20 kg
Densità nominale	32 kg/m^3

- pannellatura di rivestimento, spessore rilevato 12,5 mm, realizzata con singolo strato di lastre in gesso rivestito aventi le caratteristiche fisiche riportate nella tabella seguente:

Lunghezza rilevata	3000 mm
Altezza rilevata	1200 mm
Spessore rilevato	12,5 mm
Peso rilevato	32,4 kg

le lastre sono fissate alla struttura portante a mezzo di viti autoperforanti fosfatate poste ad interasse nominale di 250 mm; le giunzioni tra le lastre sono state rifinite tramite l'applicazione di nastro microforato e stucco coprifuca.

Il campione è prodotto dal Committente ed è stato montato nell'apertura di prova a cura del Committente stesso, ad eccezione della parete di base che è stata realizzata dal personale dell'Istituto Giordano.

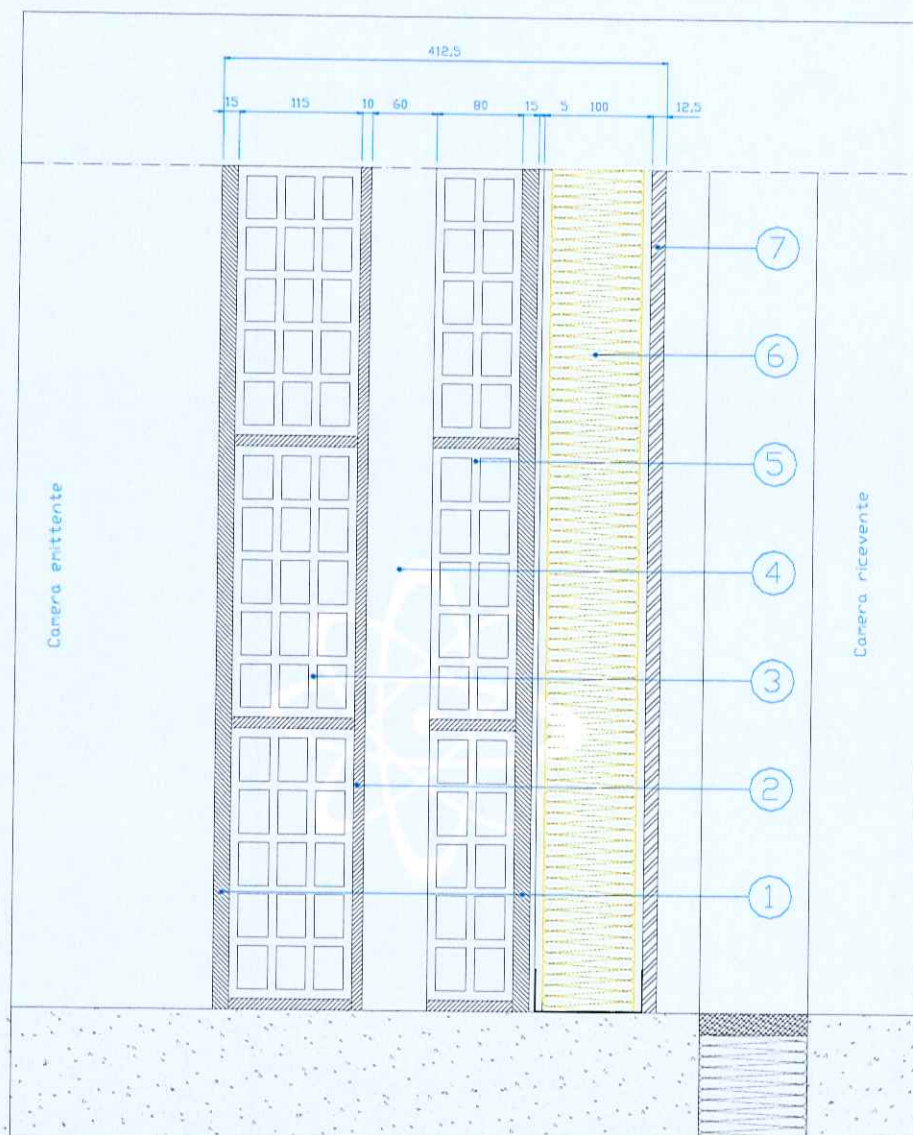SEZIONE VERTICALE DEL CAMPIONE**LEGENDA**

Simbolo	Descrizione
1	Strato d'intonaco tradizionale a base di malta cementizia, spessore rilevato 15 mm
2	Strato di rinzafo a base di malta cementizia, spessore rilevato 10 mm
3	Parete con blocchi forati in laterizio tipo "25×25×12", spessore rilevato 115 mm
4	Intercapedine d'aria, spessore rilevato 60 mm
5	Parete con blocchi forati in laterizio tipo "25×25×8", spessore rilevato 80 mm
6	Pannelli in lana di vetro denominati "TP 138", spessore rilevato 85 mm
7	Lastra di gesso rivestito, spessore rilevato 12,5 mm

Riferimenti normativi.

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni delle seguenti norme:

- UNI EN ISO 10140-2:2010 del 21/10/2010 "Acustica - Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico di edifici e di elementi di edificio - Parte 2: Misurazione dell'isolamento acustico per via aerea";
- UNI EN ISO 717-1:2013 del 04/04/2013 "Acustica - Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Parte 1: Isolamento acustico per via aerea".

Apparecchiatura di prova.

Per l'esecuzione della prova è stata utilizzata la seguente apparecchiatura:

- amplificatore di potenza 1000 W modello "ENERGY 2" della ditta LEM;
- equalizzatore digitale a terzi d'ottava modello "DEQ2496" della ditta Behringer;
- diffusore acustico dodecaedrico mobile con percorso rettilineo, lunghezza 1,6 m ed inclinazione 15°, posizionato nella camera emittente;
- diffusore acustico dodecaedrico fisso posizionato nella camera ricevente;
- n. 2 aste microfoniche rotanti con percorso circolare, raggio 1 m ed inclinazione 30°;
- n. 2 microfoni $\varnothing \frac{1}{2}$ " modello "40AR" della ditta G.R.A.S. Sound & Vibration;
- n. 2 preamplificatori microfoniche modello "26AK" della ditta G.R.A.S. Sound & Vibration;
- analizzatore bicanale in tempo reale modello "Symphonie" della ditta 01 dB-Stell;
- calibratore per la calibrazione dei microfoni modello "Cal 21" della ditta 01 dB-Stell;
- bilancia a piattaforma elettronica modello "VB 150 K 50LM" della ditta Kern;
- fettuccia metrica modello "Tri-Matic 5m/19mm" della ditta Sola;
- misuratore di distanza laser modello "DLE 50 Professional" della ditta Bosch;
- n. 2 termoigrometri modelli "HD206-2" e "HD206S1" della ditta Delta Ohm;
- barometro modello "UZ001" della ditta Brüel & Kjær;
- accessori di completamento.

Modalità della prova.

La prova è stata eseguita utilizzando la procedura interna di dettaglio PP017 revisione 10 del 12/06/2013 "Misura in laboratorio dell'isolamento acustico di elementi di edificio".

L'ambiente di prova è costituito da due camere, una delle quali, definita "camera emittente", contiene la sorgente di rumore, mentre l'altra, definita "camera ricevente", è caratterizzata acusticamente mediante l'area di assorbimento acustico equivalente.

Il campione, dopo essere stato condizionato per almeno 24 h all'interno degli ambienti di misura, è stato installato nell'apertura di prova secondo le modalità riportate nel disegno precedente.

Terminate le operazioni di posa del campione, si è provveduto a rilevare il livello di pressione sonora nell'intervallo di bande di $\frac{1}{3}$ d'ottava compreso tra 100 Hz e 5000 Hz, sia nella camera emittente che in quella ricevente, ed a verificare i tempi di riverberazione di quest'ultima nel medesimo campo di lavoro; per la generazione del campo sonoro si è utilizzato rumore rosa.

L'indice di valutazione " R_w " del potere fonoisolante " R " è pari al valore in dB della curva di riferimento a 500 Hz secondo il procedimento della norma UNI EN ISO 717-1:2013.

Il potere fonoisolante " R ", pari a n. 10 volte il logaritmo decimale del rapporto fra la potenza sonora incidente e la potenza sonora trasmessa attraverso il campione, è stato calcolato utilizzando la formula seguente:

$$R = L_1 - L_2 + 10 \cdot \log \frac{S}{A}$$

dove: R = potere fonoisolante, espresso in dB;

L_1 = livello medio di pressione sonora nella camera emittente, espresso in dB;

L_2 = livello medio di pressione sonora nella camera ricevente, espresso in dB, corretto del rumore di fondo e calcolato utilizzando la formula seguente:

$$L_2 = 10 \cdot \log \left[10^{\frac{L_{2b}}{10}} - 10^{\frac{L_b}{10}} \right]$$

dove: L_{2b} = livello medio di pressione sonora combinato del segnale e del rumore di fondo, espresso in dB;

L_b = livello medio del rumore di fondo, espresso in dB;

se la differenza dei livelli $[L_{2b} - L_b]$ è inferiore a 6 dB, viene applicata una correzione massima pari a 1,3 dB ed il corrispondente valore del potere fonoisolante " R " è da considerarsi come un valore limite della misurazione;

S = superficie utile di misura del campione in prova, espressa in m^2 ;

A = area di assorbimento acustico equivalente della camera ricevente, espressa in m², calcolata a sua volta utilizzando la formula seguente:

$$A = \frac{0,16 \cdot V}{T}$$

dove: V = volume della camera ricevente, espresso in m³;

T = tempo di riverberazione, espresso in s.

Sono state inoltre calcolati, come proposto dalla norma UNI EN ISO 717-1:2013, n. 2 termini correttivi in dB che tengono conto delle caratteristiche di particolari spettri sonori in sorgente e precisamente:

- termine correttivo “C” da sommare all’indice di valutazione “R_w” con spettro in sorgente relativo a rumore rosa (pink) ponderato A;
- termine correttivo “C_{tr}” da sommare all’indice di valutazione “R_w” con spettro in sorgente relativo a rumore da traffico (traffic) ponderato A.

Tra la fine dell’allestimento del campione e l’esecuzione della prova sono intercorse 18 h.

Incertezza di misura.

L’incertezza di misura è stata determinata in accordo con la norma UNI CEI ENV 13005:2000 del 31/07/2000 “Guida all’espressione dell’incertezza di misura”, individuando per ciascuna frequenza il numero di gradi di libertà effettivi “v_{eff}” e l’incertezza estesa “U” del valore del potere fonoisolante “R”, stimata con fattore di copertura “k” relativo ad un livello di fiducia pari al 95 %.

L’incertezza di misura dell’indice di valutazione “U(R_w)” è stimata con fattore di copertura k = 2 relativo ad un livello di fiducia pari al 95 %.

Condizioni ambientali al momento della prova.

Pressione atmosferica	101000 Pa
Temperatura media	15 °C
Umidità relativa media	40 %

Risultati della prova.

Volume della camera ricevente "V"	90,5 m ³
Superficie utile di misura del campione in prova "S"	10,80 m ²

Frequenza [Hz]	L₁ [dB]	L₂ [dB]	T [s]	R [dB]	R_{rif} [dB]	v_{eff}	k	U [dB]
100	101,9	50,4	2,14	53,5	52,0	5	2,57	2,6
125	102,0	49,2	1,41	53,0	55,0	5	2,57	2,0
160	99,2	43,3	1,69	56,9	58,0	6	2,45	1,0
200	98,6	42,7	1,49	56,4	61,0	7	2,36	0,8
250	96,3	34,9	1,62	62,2	64,0	6	2,45	0,8
315	94,4	31,9	1,53	63,1	67,0	6	2,45	0,7
400	90,9	27,8	1,65	64,0	70,0	13	2,00	0,4
500	89,9	25,6	1,66	65,2	71,0	17	2,00	0,4
630	92,8	24,1	1,58	69,4	72,0	8	2,31	0,5
800	93,1	21,3	1,56	72,5	73,0	12	2,00	0,4
1000	92,9	19,3	1,60	74,4	74,0	10	2,23	0,3
1250	91,0	15,4	1,74	76,7	75,0	10	2,23	0,3
1600	93,2	17,0	1,74	77,3	75,0	10	2,23	0,3
2000	90,2	14,5	1,69	76,7	75,0	11	2,00	0,3
2500	88,9	12,0	1,60	77,7	75,0	11	2,00	0,3
3150	92,8	16,2	1,51	77,1*	75,0	11	2,00	0,3
4000	91,2	13,5	1,35	77,7	//	9	2,26	0,4
5000	92,4	14,2	1,15	77,5	//	12	2,00	0,3

(*) Valore limite della misurazione per effetto del rumore di fondo.

Superficie utile di misura del campione:

10,80 m²

Volume della camera emittente:

99,1 m³

Volume della camera ricevente:

90,5 m³

Esito della prova*:

Indice di valutazione a 500 Hz
nella banda di frequenze comprese fra 100 Hz e 3150 Hz:

$R_w = 71 \text{ dB}^{}$**

Termini di correzione:

$C = -2 \text{ dB}$

$C_{tr} = -6 \text{ dB}$

(*) Valutazione basata su risultati di misurazioni di laboratorio ottenuti mediante un metodo tecnico.


(**) Indice di valutazione del potere fonoisolante elaborato procedendo a passi di 0,1 dB e incertezza di misura dell'indice di valutazione $U(R_w)$:

$(71,4 \pm 0,3) \text{ dB}$



— Rilevi sperimentali - - - Curva di riferimento

Il Responsabile
Tecnico di Prova
(Geom. Omar Nanni)



Il Responsabile del Laboratorio
di Acustica e Vibrazioni
(Dott. Ing. Roberto Baruffa)



L'Amministratore Delegato
(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)



Firmato digitalmente da GIORDANO SARA LORENZA