


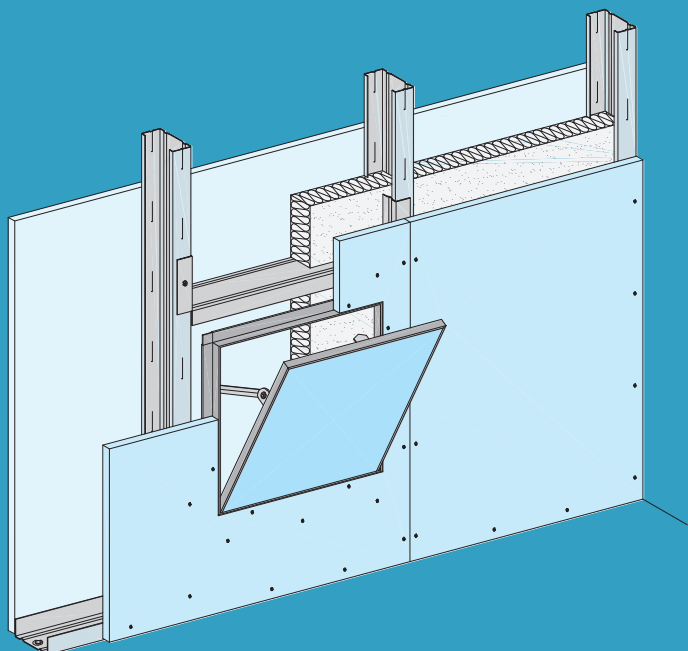

W25 კნაუფის სარევიზიო სარკმელი

W250 - კნაუფის სარევიზიო სარკმელი - ასანწყობი კედლებისათვის / შახტების კედლებისათვის და პირნაკეთობისათვის

W252 - კნაუფის სარევიზიო სარკმელი - ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვით ასანწყობი კედლებისათვის

W258 - კნაუფის სარევიზიო სარკმელი - ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვით შახტების კედლებისათვის / პირნაკეთობისათვის

სიახლე !

■ სარევიზიო ლიუკები გამოყენების ყველა სფეროსათვის

კნაუფის სისტემების კონსტრუქციული, სტატიკური და სამშენებლო-ტექნიკური თვისებების მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ კნაუფის სისტემის ყველა კომპონენტის ან კნაუფის მიერ რეკომენდირებული პროდუქტების გამოყენების უზრუნველყოფისას.

W250/ W252 კნაუფის სარევიზიო სარკმელები



ზომები / საფუძველი ლითონის დგარებიანი და პირნაკეთიანი კედლისათვის


W 250 სტანდარტული შესრულება (ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის გარეშე)

შემოსვა კნაუფის ფილებით	გამავალი ღიობის ზომა	
მმ	შეკვეთილი ზომა (სიგანე X სიმაღლე)	მაქსიმალური მინიმალური
მმ	მმ	მმ
12.5	200 x 200	1200 x 1200
15	200 x 200	1200 x 1200
18	200 x 200	900 x 900
20	200 x 200	900 x 900
	200 x 200	900 x 900

სტანდარტული გაბარიტები: 300 X 300 მმ-დან ბიჭით 100 მმ.

კომბინირებული სარკმელი კედლებისა და სახურავებისათვის შესაძლებელია მხოლოდ შემოსვა 12.5 მმ და გამავალი ღიობის ზომა 200X300, 300X300, 400X400, 500X500, 600X600.

თუ კედლის ღრუ ან დაყენება საშუალებას არ იძლევა რომ დამონტაჟებულ იქნას შიდა სახურავი, მაშინ ადგილები უნდა შეეცვალოს კომბინირებულს.



შესრულება (ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვით W 252)

შემოსვა კნაუფის ფილებით	გამავალი ღიობის ზომა	
მმ	შეკვეთილი ზომა (სიგანე X სიმაღლე)	მაქსიმალური მინიმალური
მმ	მმ	მმ
12.5	300 x 300	800 x 1000
15	300 x 300	800 x 1000
18	300 x 300	510 x 810
20	300 x 300	510 x 810
2x12,5/25	300 x 300	510 x 810

სტანდარტული გაბარიტები: 300 X 300 მმ-დან ბიჭით 100 მმ.

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის შემთხმება გავლილი შესრულება გამავალ ღიობის ზომამდე მაქს. 510 X 510 მმ (სიგანე X სიმაღლე) დადასტურება: მწარმოებლის შესაბამისობის სერტიფიკატი კნაუფ NKE 001/2002

დიდი ზომები საჭიროებენ განსაკუთრებულ ნებართვებს სამშენებლო ინსტანციებიდან.

მითითებები:

• შეკვეთისთვის შეავსეთ ანკეტა, რომელიც მოცემულია გვერდზე 2

სწორკუთხედი სარკმელებისას ყოველთვის მიუთითეთ სიმაღლე და სიგანე, ჩამკვეტი სისტემა ყოველთვის უნდა იყოს განლაგებული ზემოდან.

• სხვა ზომები / შემოსვა მოთხოვნით


სარევიზიო სარკმელების მოყვანილი მაქსიმალური და მინიმალური გაბარიტები საორიენტიროა. ეს არ გამოირიცხავს, რომ ტექნიკურად შესაძლებელია შესრულებდეს უფრო დიდი ან უფრო პატარა ვარიანტები.

• შესრულების ვარიანტები სპეცდაკვეთით

მაგალითად, სარევიზიო სარკმელები ტყვიის პირნაკეთობით, შეფუთული და სადემინფექციო საშუალებისადმი მდგრადი შესრულება.


ვარკასი

სქემატური ნახაზები

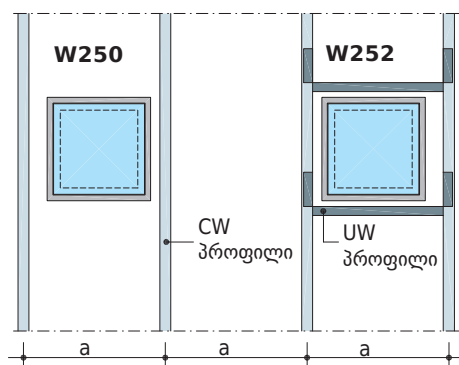


1) UW პროფილის შესაკრავი მხოლოდ ხანძარსაწინააღმდეგო შესრულებაში W252

მანძილი -ა- დგარების ღერძებს შორის უწყვეტი

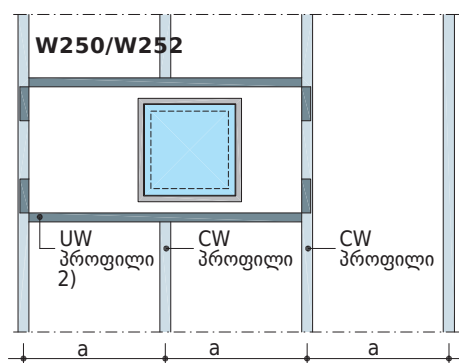

მანძილი -ა- დგარების ღერძებს შორის წყვეტილი

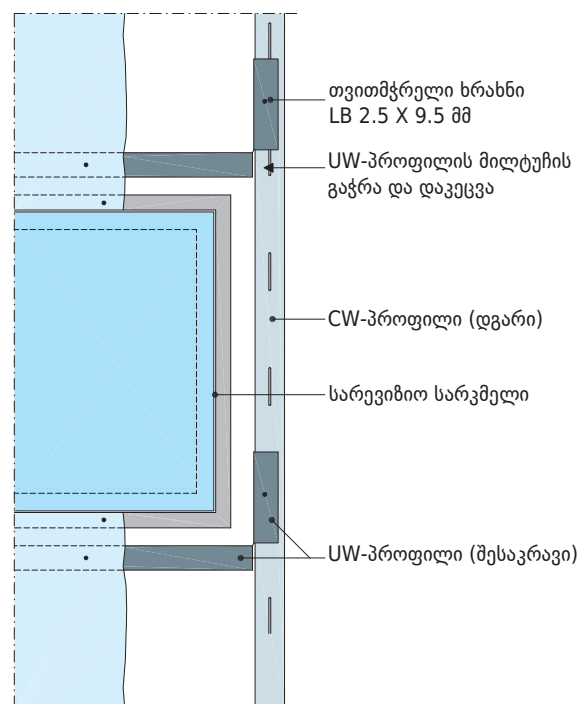

შესრულების ვარიანტისა და სარკმელების ჩაშენების პირობებიდან გამომდინარე საჭიროა შესაკრავი UW-პროფილებისაგან

W250 ნაუფის სარევიზიო სარკმელები

შესრულების ხანძარსაწინააღმდეგო ვარიანტები კედლებში ლითონის დგარებით



შემოსვა კნაუფის ფილებით

- 12.5 მმ
- 15 მმ
- 18 მმ
- 20 მმ
- 2X12.5/25 მმ

მითითებები:

- სარკმელების გასახსნელად საჭიროა ღრეჩოს გათვლა ≥ 40 მმ სარკმელის უკანა მხარის ზედა მესამედში.
- სარევიზიო სარკმელის ჩაშენება მონტაჟის შესახებ თანდართულ სახელმძღვანელოს თანახმად.
- დგარებიანი და პირნაკეთი კედლების კონსტრუქციები კნაუფის ტექნიკური ფურცლების თანახმად: W11, W14, W15, W35, W62.
- ზომები, შესრულების ვარიანტები, შესაძლო ტიხრები იხ. გვ. 3.


- სარევიზიო სარკმელი შეესაბამება კნაუფის სისტემის შემოსვის სისტემას

დეტალები M 1:5 - მაგალითები

შემოსვა - 12.5 მმ

W250-V2


პირნაკეთობაზე

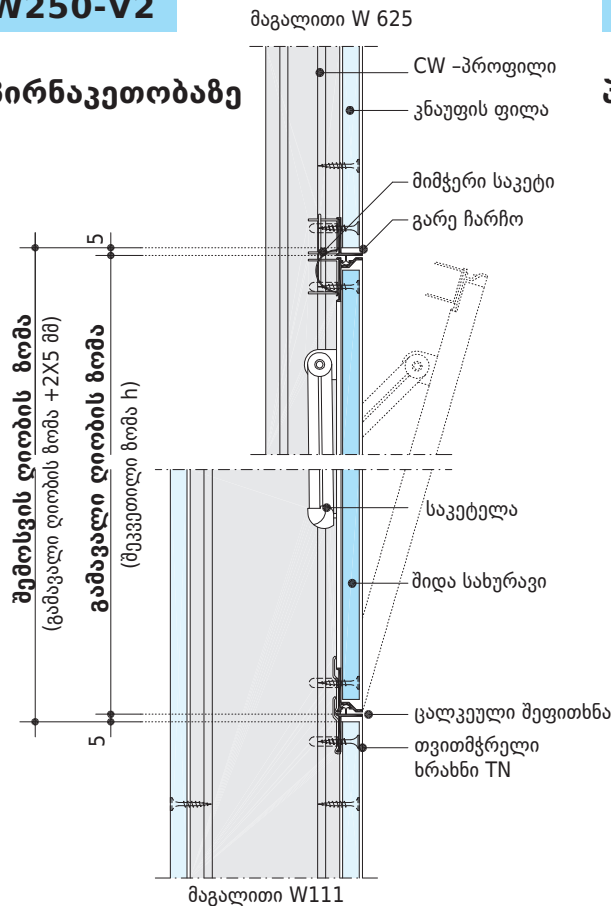

შემოსვა 2X12.5/25 მმ

W250-V1


პირნაკეთობაზე

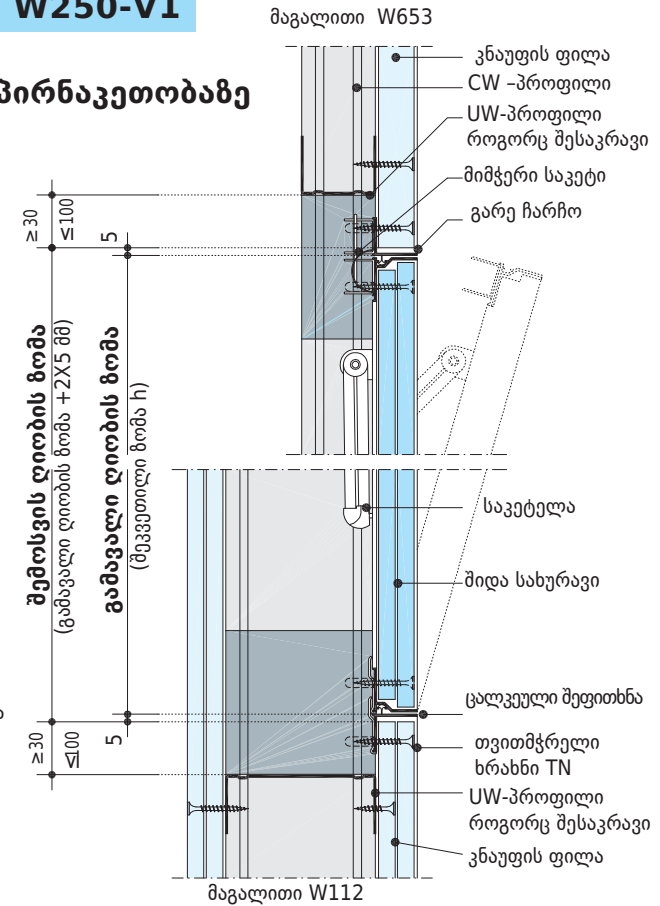

W250-V3

დგარებიან კედელზე


მაგალითი W625

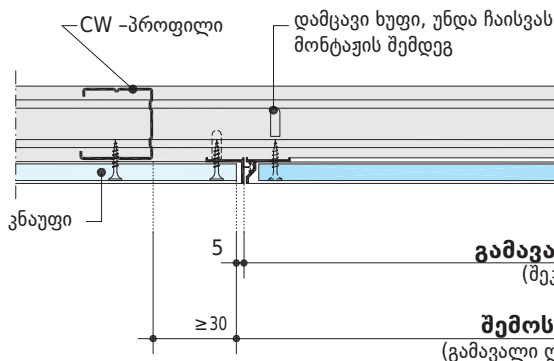

W250-V4

დგარებიან კედელზე

მაგალითი W112

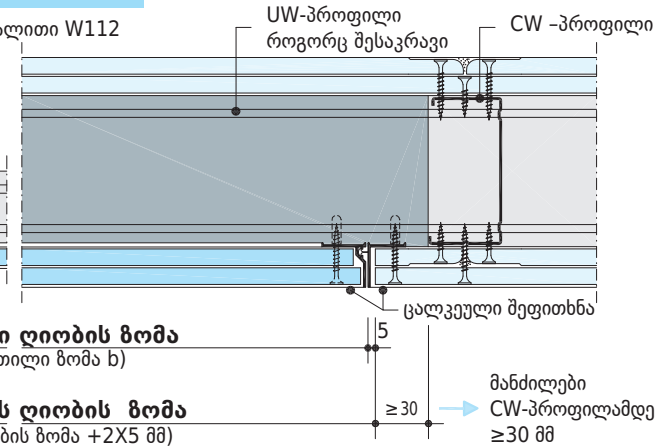

W250-H2

პირნაკეთობაზე

შიდა სახურავი და გარე ჩარჩო უნდა შეიფუთოს კნაუფ უნიფლიტით და ცალკე შეიღებოს

W250-H4

პირნაკეთობაზე

W252 კნაუფის სარევიზიო სარკმელები

ჰაერშეუღწევი და მტვერგაუმტარი სარევიზიო სარკმელი



შემოსვა თაბაშირმუყაოს ფილები / ხეობჯოვანი ფილები

- 12.5 მმ
- 15 მმ
- 18 მმ
- 20 მმ
- 2X12.5/25 მმ


მითითებები:

- სარკმელის მეშვეობით ხელმისაწვდომი ხდება კედლის ღრუ.
- სარკმელის გასასხნელად საჭიროა ღრეჩოს გათვლა ≥ 40 მმ სარკმელის უკანა მხარის ზედა მესამედში.
- სარევიზიო სარკმელის ჩაშენება მონტაჟის შესახებ თანდართულ სახელმძღვანელოს თანახმად.
- დგარებიანი და პირნაკეთი კედლების კონსტრუქციები კნაუფის ტექნიკური ფურცლების თანახმად: W11, W14, W15, W35.
- ზომები, შესრულების ვარიანტები, შესაძლო ტიხრები იხ. გვ. 3.


- სარევიზიო სარკმელი შეესაბამება კნაუფ-სისტემის შემოსვის სისტეს და ტიპს
- სარკმელი შეესაბამება შემოსვის ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემას (დადასტურება: HKE 001/2002)

დეტალები M 1:5 - მაგალითები


12.5 მმ ცეცხლმედეგი თაბაშირმუყაოს ფილებით შემოსვა

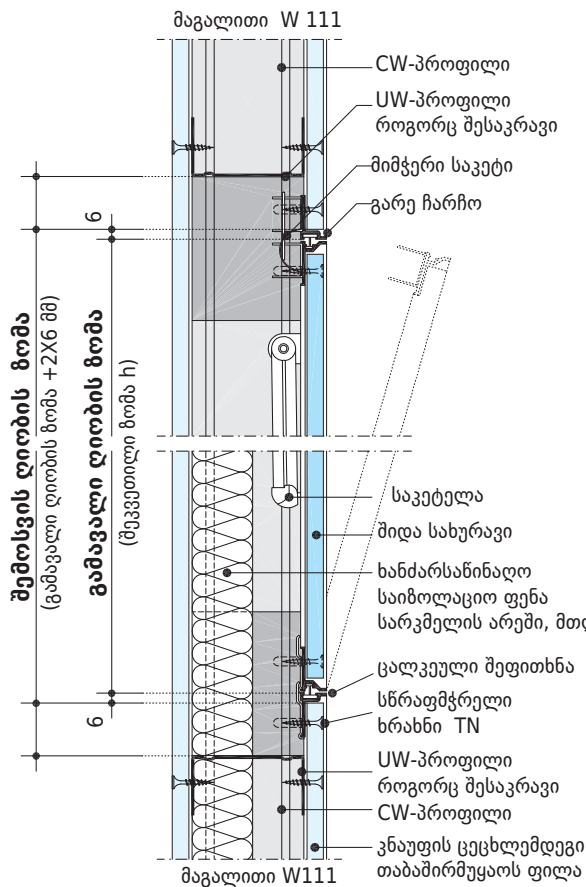


2X12.5/25 მმ ცეცხლმედეგი თაბაშირმუყაოს ფილებით შემოსვა

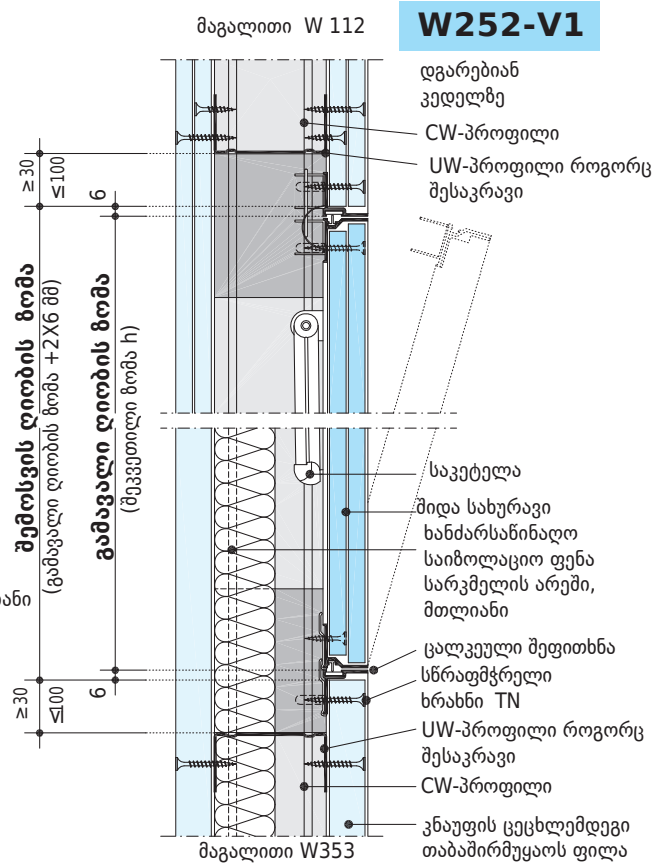

W252-V2 დგარებიან კედელზე

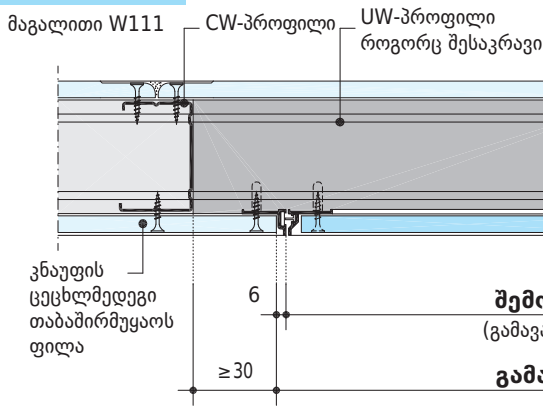

W252-V3 დგარებიან კედელზე

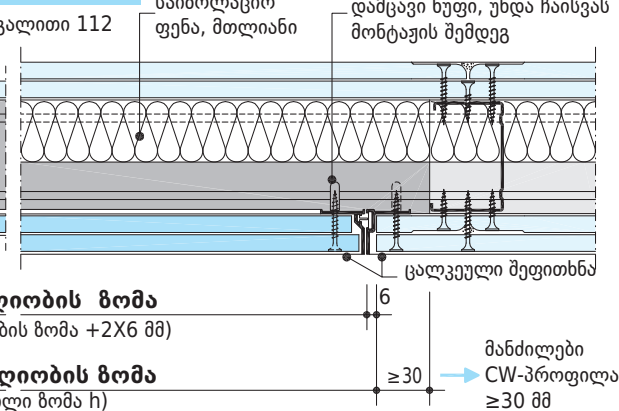

W252-H2 დგარებიან კედელზე

W252-H1 დგარებიან კედელზე

შიდა სახურავი და გარე ჩარჩო უნდა შეიფუთოს კნაუფ უნიფლოტით და ცალკე შეიღებოს.

W250 კნაუფის სარევიზიო სარკმელები

ჰაერშეუღწევი და მტვერგაუმტარი / სარევიზიო სარკმელი



ჰაერ- და მტვერგაუმტარობა (დგარებიანი და პირნალეთი კედლებისათვის, რომელთაც არ გააჩნიათ ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა)


შემოსვა კნაუფ - ფილები მმ	გამავალი ღიობის ზომა შეკვეთილი ზომა (სიგანე X სიმაღლე) მმ
12.5 2 x 12.5/25	200 x 200
	300 x 300
	400 x 400
	400 x 600
	500 x 500
	600 x 600
	445 x 945

მითითებები:

- სარკმელის გასასხნელად საჭიროა ღრეჩოს გათვლა ≥ 50 მმ სარკმელის უკანა მხარის ზედა მესამედში.
- სარევიზიო სარკმელის ჩაშენება მონტაჟის შესახებ თანდართულ სახელმძღვანელოს თანახმად.
- დგარებიანი და პირნალეთი კედლების კონსტრუქციები კნაუფის ტექნიკური ფურცლების თანახმად : W11, W14, W15, W35, W 62.
- შეკვეთისათვის შეავსეთ ანკეტა, რომელიც მოცემულია გვ. 2.
- სხვა ზომები / შემოსვა მოთხოვნით (გამავალი ღიობის ზომა მინ. 200X200 მმ / მაქს. 445X945 მმ)

ჰაერ- და მტვერგაუმტარობის დადასტურება: ანგარიში შემოწმების შესახებ №104 24358.

სქემატური ნახაზი

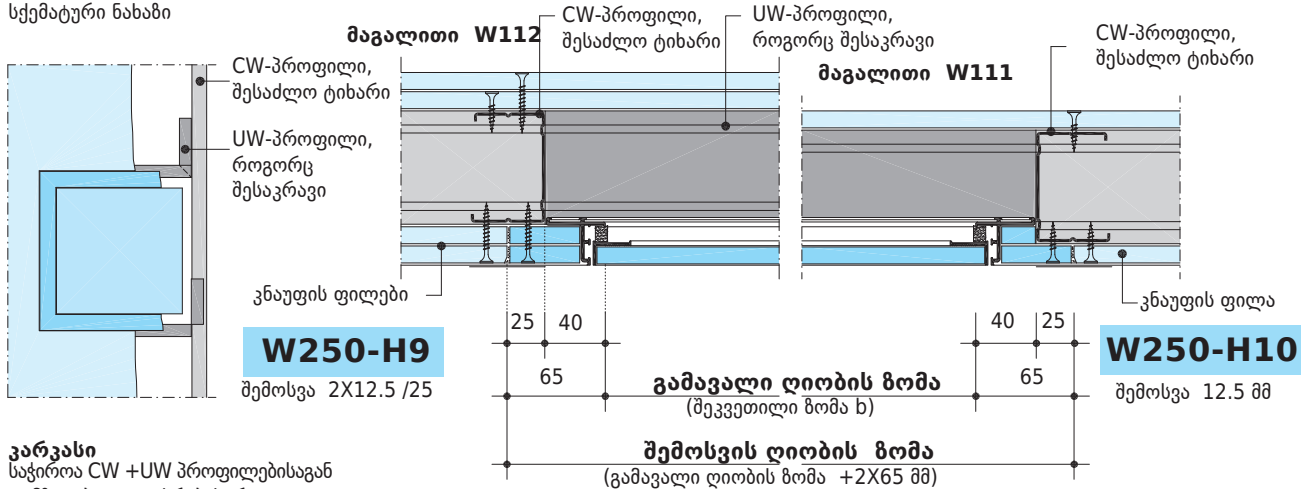

კარკასი

საჭიროა CW + UW პროფილებისაგან დამზადებული ტიხრების როტაცია


შიდა სახურავი და გარე ჩარჩო უნდა შეიფუთოს კნაუფ უნიფლოტით და ცალკე შეიღებოს

სარევიზიო / სხვენის კარი (ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის გარეშე)

შემოსვა კნაუფ - ფილები მმ	შემოსვა კნაუფ - ფილები მმ
12.5/2 x 12.5/25	300 x 300
	400 x 600
	510 x 1000

მითითებები:

- ბუნებისთვის გამოიყენება DIN მარცხნიდან და DIN მარჯვნიდან
- კარის ჩაშენება ხდება მონტაჟის შესახებ თანდართული სახელმძღვანელოს მიხედვით
- სარევიზიო კარი გამოიყენება შემოსვისათვის ≤ 25 მმ
- სხვენის კონსტრუქციები ტექნიკური ფურცლების თანახმად : D61, D68, K32.
- შეკვეთისათვის შეავსეთ ანკეტა, რომელიც მოცემულია გვ. 2.
- სხვა ზომები / შემოსვა მოთხოვნით (გამავალი ღიობის ზომა მინ. 300X300 მმ / მაქს. 510X1000 მმ) / მაქს. 445X945 მმ)

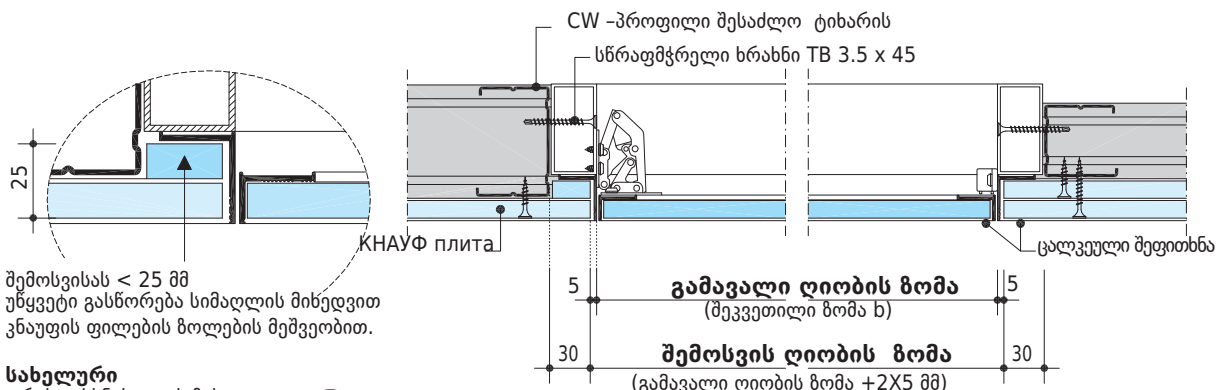

შემოსვისას < 25 მმ უწყვეტი გასწორება სიმაღლის მიხედვით კნაუფის ფილების ზოლების მეშვეობით.

სახელური

კარის გახსნისათვის ჩასვით სახელური ამოჭრილ ნახვრეტში შეფუთვით.





W250-H8

სარევიზიო კარი

კარი და გარე ჩარჩო უნდა შეიფუთოს კნაუფ უნიფლოტით და შეიღებოს ცალკე.

W25 კნაუფის სარევიზიო სარკმელები

ფილებით მოპირკეთებისათვის

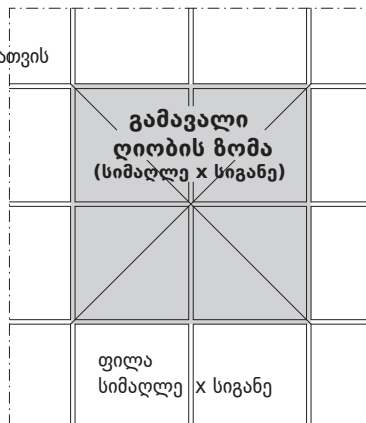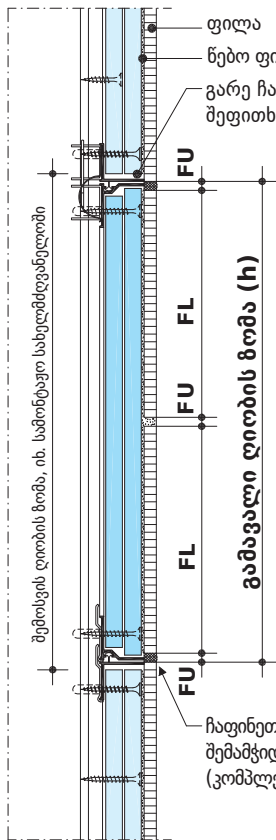


FL = ფილის ზომა
FU = ნაკერის ზომა

მითითებები:

- სარევიზიო სარკმელი მიუსადაგდება კედლის ფილის ბიჯს. ამისათვის საჭიროა ფილის, ნაკერების სიგანის და წებოს ფენის სისქის ზომები (იხ. საკონტროლო სია)
- ფილების დადება ხდება წებოს თხელ ფენაზე.
- სარევიზიო სარკმელის ჩაშენება სამონტაჟო სახელმძღვანელოს თანახმად.
- სარკმელის დამონტაჟების შემდეგ გარე ჩარჩო უნდა შეიფუთოს კნაუფ უნიფლიტით, რის შემდეგაც შესაძლებელია ფილის დადება პირდაპირ ჩარჩოზე.
- შესაძლებელია შესრულდეს ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვით დადასტურება: HKE 001/2002

ზუსტი გამავალი ღიობის ზომა (სიგანე X სიმაღლე) დგინდება ფილის ბადეთი.

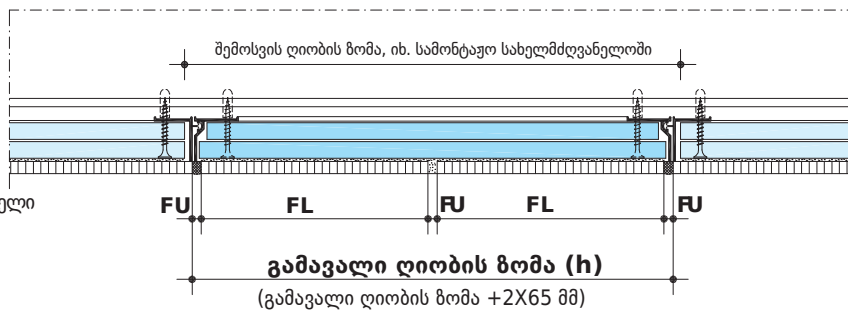

W250-V5

W250-H5

სარევიზიო სარკმელი მოპირკეთებული ფილით

W258 კნაუფის სარევიზიო სარკმელები

ზომები / საფუძველი შახტების კედლებისათვის



ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვით შესრულების ვარიანტი W258

შემოსვა კნაუფ - ფილები ცეცხლგამძლე თაბაშირმუყაოს ფილები მმ	შემოსვის ღიობის ზომა შეკვეთილი ზომა (სიგანე X სიმაღლე) მმ	გამავალი ღიობის ზომა შეკვეთილი ზომა (სიგანე X სიმაღლე) მმ
• 2 x 12,5	400 x 400	220 x 220
• 20+12,5	625 x 625	445 x 445
• 25+18	1125 x 625	945 x 445
• 2 x 20	625 x 1125	445 x 945
• 2 x 25		

მითითებები:

- შეკვეთისათვის შეავსეთ ანკეტა, რომელიც მოცემულია გვ. 2. სწორკუთხედი სარკმელებისას მიუთითეთ სიმაღლე და სიგანე, ჩამკეტი სისტემა ყოველთვის უნდა იყოს განლაგებული ზემოდან.
- სხვა ზომები / შემოსვა მოთხოვნით (გამავალი ღიობის ზომა მინ. 220X220 მმ / მაქს. 445X945 მმ).
- კომბინირების შესაძლებლობები იხ. ცხრილში

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის დადასტურება: კნაუფის შესაბამისობის სერტიფიკატი HKE 001/2002

კომბინირების შესაძლებლობები, რომლებიც ეხება შახტების კედლების სარევიზიო სარკმელებს ხანძარსაწინააღმდეგო შესრულებით


შესრულება K = სარკმელი S = გვერდითი სახსრისანი შეერთება	2 X 125 მმ შემოსვის ღიობის ზომა (სიგანე X სიმაღლე)				20+12.5/ 25+18 / 2X20/ 2X25 შემოსვის ღიობის ზომა (სიგანე X სიმაღლე)			
	400 x 400 K	625 x 625 K	1125 x 625 K	625 x 1125 K	400 x 400 K	625 x 625 K	1125 x 625 K	625 x 1125 K
კვამლშეუღწევადობა								
პერმეტული								
მრგვალი ცილინდრული საკეტი								
გერკონი კონტროლისთვის								
ფილის დაგებისათვის გამოსადეგი								

კვამლშეუღწევადობის დადასტურება : ანგარიში №281 24570 (როზენჰაიმი)


პერმეტულობის დადასტურება : შემონმების ანგარიში №104 24358 (როზენჰაიმი)

კარკასი


სქემატური ნახაზები

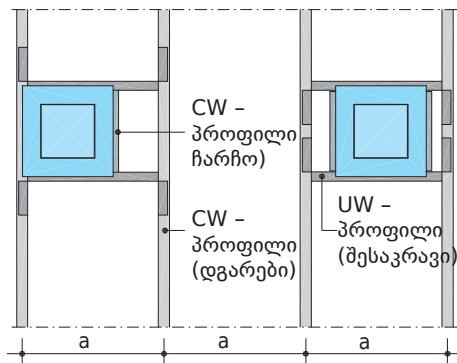

მანძილი დგარების ღერძებს შორის -ა- უწყვეტი

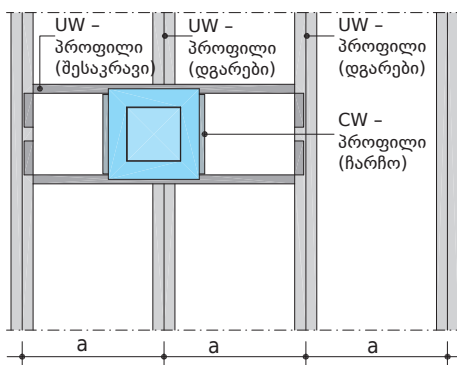

მანძილი დგარების ღერძებს შორის -ა- წყვეტილი

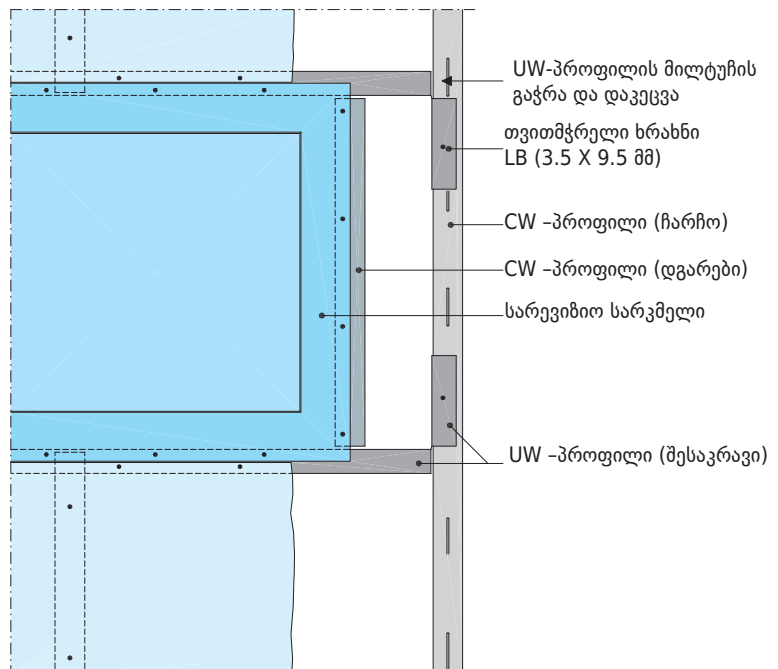

კოჭის დაყრდნობა საფუძველის რიგებზე:
შესრულების ვარიანტისა და სარკმელების ჩაშენების
პირობებიდან გამომდინარე საჭიროა კადონი /
ჩარჩო პროფილებისაგან.

შახტის კედელი W628 ტიპი A: ჰორიზონტალური კადონი ქიმამდე

W258 კნაუფის სარევიზიო სარკმელები



ვარკასის გარეშე - კავებით

შესრულების ვარიანტი შახტის კედლებში ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვით

შემოსვა თაბაშირმუყაოს ფილებით / ხეობჯოვანი ფილებით

- 2 x 12.5 • 2 x 20
- 20 + 12.5 • 2 x 25
- 25 + 18


მითითებები:

- სარკმელის გასახსნელად საჭიროა ღრეჩოს გათვლა ≥ 40 მმ სარკმელის უკანა მხარის ზედა მესამედში.
- სარევიზო სარკმელის ჩამენება მონტაჟის შესახებ თანდართულ სახელმძღვანელოს თანახმად.
- შახტის კედლების კონსტრუქციები კნაუფის ტექნიკური ფურცლების თანახმად W62
- ზომები, შესრულების ვარიანტები, კოჭების დაცვით საფუძვლის რიგელები იხ. გვ. 8.

- სარევიზიო სარკმელი შეესაბამება კნაუფის შახტის კედლის შემოსვის სისტემას და ტიპს
- სარკმელები უზრუნველყოფენ ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვას შახტის გარე და შიდა მხრიდან (დადასტურება: HKE 001/2002)


დეტალები M 1:5 მაგალითები

2X 12.5 მმ ცეცხლმედეგი თაბაშირმუყაოს ფილებით შემოსვა

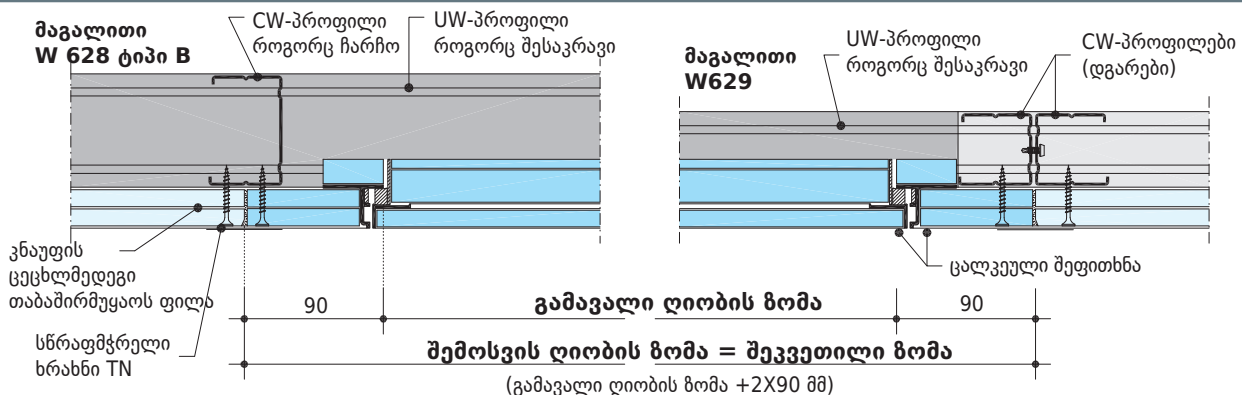


W258-H5 შახტის კედელზე

20 X 12.5 მმ ცეცხლმედეგი თაბაშირმუყაოს ფილებით შემოსვა

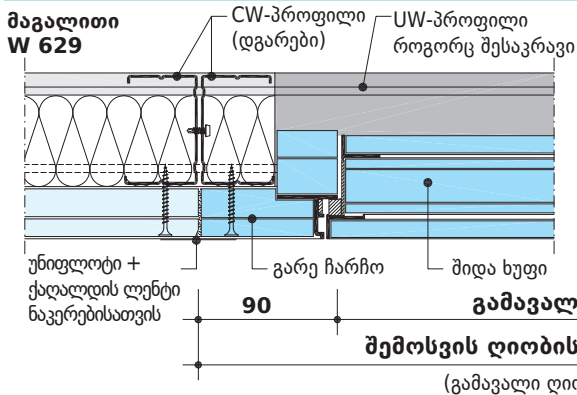


25 X 18 მმ ცეცხლმედეგი თაბაშირმუყაოს ფილებით შემოსვა

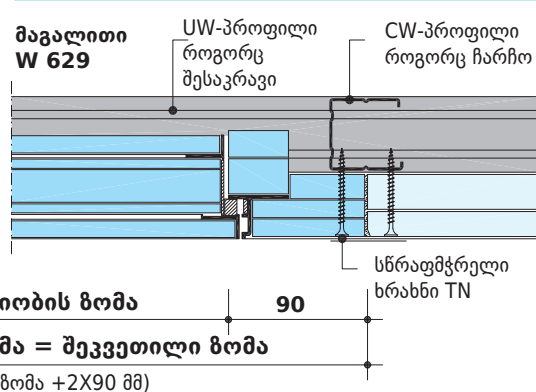


W258-H6 შახტის კედელზე

W258-H7 შახტის კედელზე

2 X 20 მმ ცეცხლმედეგი თაბაშირმუყაოს ფილებით შემოსვა

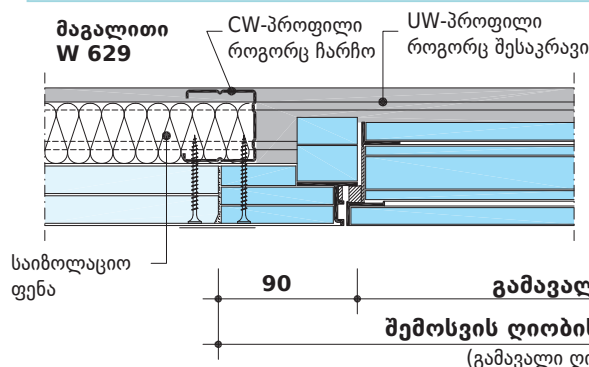

2 X 25 მმ ცეცხლმედეგი თაბაშირმუყაოს ფილებით შემოსვა

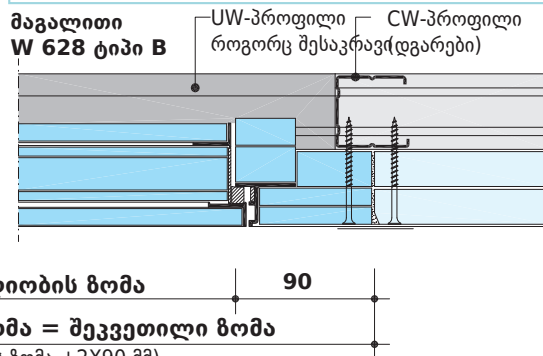

W258-H6 შახტის კედელზე

W258-H7 შახტის კედელზე

შიდა ხუფი და გარე ჩარჩო უნდა შეიფუთოს კნაუფ უნიფლოტით და შეიღებოს ცალკე

W25 კნაუფის სარევიზიო სარკმელები

კონსტრუქცია + მონტაჟი



მოწყობა

ოთხკუთხედი ან სწორკუთხედი ფორმის სარევიზიო სარკმელები სტანდარტული ან ცეცხლგამძლე შესრულებით ცეცხლგამძლეობის კატეგორიით F90-მდე შესაძლებელია შესრულებას ასაწყობი ტიხრებისათვის, შახტების კედლებისათვის და პირნაკეთობისათვის.

სტანდარტული შესრულება W250

- სარევიზიო სარკმელები შედგება უძრავი ალუმინის ჩარჩოსგან და გადასასხნელი ალუმინის სარკმელისგან ჩამენებული კნაუფის ფილებით.
- ჩარჩოს ორივე ნაწილი დამაგრებულია ფურცლოვანი ფოლადისგან დამზადებული კუთხეებით უკანა მხრიდან.
- სარკმელებს იჭერს ფოლადისგან დამზადებული სპეციალური სკეტების სისტემა და ორი ფოლადის სახსრისგან კუთხოვანი.
- სარევიზიო სარკმელის ჩარჩოს უძრავი და მოძრავი ნაწილებს შორის შეიმჩნევა მხოლოდ ვიწრო ნაკერი (დაახლოებით 1 მმ).
- სტანდარტული სარევიზიო სარკმელების ზომები შეიძლება იყოს მინ. 200X200 მმ. და მაქსიმუმი 1200X1200 მმ, ცეცხლმდებლობის მოთხოვნისას იხ. შესაბამისი ტიხრები.
- სარევიზიო სარკმელების პრაქტიკულად პერმეტული დაკეტვა ჩარჩოზე შეუძლებელია.
- სარევიზიო სარკმელები დაცულია გახსნისას ჩამოვარდნისგან საკეტებისა და დამცავი ჯაჭვების მეშვეობით. სარკმელის მოსახსნელად საჭიროა საკეტებზე ოდნავი მიჭრა შიგნითა მიმართულებით.

კომბინირებული შესრულება კედელი - ჭერი
სტანდარტული ოთხკუთხედი სარევიზიო სარკმელების 200X200 მმ-დან 600X600 მმ-მდე მიწოდება ხდება კომბინირებული შესრულებით

როგორც კედლებში / პირნაკეთობაში ჩამენებისათვის, ასევე ჭერებში ჩამენებისათვის.

სარევიზიო სარკმელი / სხეულის კარი

სარევიზიო სარკმელი მსუბუქი კარის სახით გამავალი ღიობის ზომით მაქს. 510X1000 მმ გვერდითი სახსრებით და სახელურით სხეულებზე /ნახევარსართულებზე ჩამენებისათვის ან მცირე სათავასოებში შესვლისათვის.

საკედლე სარევიზიო სარკმელები W252

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვით

- შემონმებული ცეცხლგამძლეობა F30-დან F90-მდე.
- მაქსიმალურად დასაშვები გაბარიტები, ვინაიდან გამავალი ღიობის ზომა უდრის 510 X 810 მმ.

სარევიზიო სარკმელები შახტის

კედლებისათვის W258 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვით.

- შემონმებული ცეცხლგამძლეობა F30, F60 და F90. მაქსიმალურად დასაშვები გაბარიტები, ვინაიდან გამავალი ღიობის ზომა უდრის 445 X 945 მმ.
- შახტის კედლების სარკმელის ჩარჩო მიმაგრებულია CW-პროფილებზე, რომელიც წარმოადგენს ღიობის ჩარჩოს.

სარევიზიო სარკმელები ფილების

დაგებისათვის

უთანხმდება ფილის ბიჭს, რომელიც დაგებულია წებოს თხელ ფენაზე შეშვით პერიმეტრზე ნესტის შეღწევალობის თავიდან ასაცილებლად. ასევე შესაძლებელია კომბინირება ცეცხლგამძლე შესრულებასთან შახტების კედლებსა და ასწყობი კედლებისათვის.

ჰაერშეუღწევი და მტვერგაუმტარი სარევიზიო სარკმელები

სარევიზიო სარკმელები დამატებითი შეშვით ჰაერშეუღწევი და მტვერგაუმტარი შესრულებით, თანახმად DIN EN 1026 და DIN EN 12211. დასტურდება შემონმების ანგარიშით 10424358, რომენჰაიმი. ასევე შესაძლებელია კომბინირება შახტების კედლებისათვის სარევიზიო სარკმელების ცეცხლმდებლეს შესრულებასთან.

მდგრადობა სადემინფექციო საშუალებების მიმართ

ჰაერშეუღწევი და მტვერგაუმტარი სარევიზიო სარკმელები ვარგისია დემინფიცირებისათვის, თანახმად TRGS 522, მაგალითად, საავადმყოფოების ინფექციუ იზოლატორებში გამოყენებისათვის. დასტურდება ტექნიკური ანგარიშით BB-NEG2-LE/RIF 552397/001.

კვამლშეუღწევადობი სარევიზიო სარკმელები

სარევიზიო სარკმელები დამატებითი შეშვით ჰაერშეუღწევი და მტვერგაუმტარი შესრულებით შახტების კედლების სარკმელებთან ერთად ცეცხლგამძლე შესრულებით F90. დასტურდება შემონმების ანგარიშით 28124570, რომენჰაიმი.

სარევიზიო სარკმელები გერკონით

სარევიზიო სარკმელები დამატებითი პერმეტულად დახურული კონტაქტებით, რომლებიც შესაძლებელს ხდიან ჩატარდეს ელექტრონული დაკვირვება. ასევე შესაძლებელია კომბინირება შახტების კედლების სარკმელების ცეცხლგამძლე შესრულებასთან.

მონტაჟი

სტანდარტული სარევიზიო სარკმელი W250 სარევიზიო სარკმელის ჩარჩოს ჩასმა ხდება შემოსვის მონტაჟის შემდეგ, როდესაც მის უკან იყენება ღრუ მინიმუმ 200 მმ. სხვა შემთხვევაში სარევიზიო სარკმელის ჩარჩოს ჩასმა ხდება შემოსვასთან ერთად.

კომბინირებული შესრულება კედელი - ჭერი
კედელი-ჭერი კომბინირებული შესრულების სარევიზიო სარკმელები თავდაპირველად განკუთვნილია ჭერში ჩამენებისათვის. კედლებში / პირნაკეთობაში ჩამენებისათვის სახსრისი კუთხე უნდა შეიცვალოს სარკმელზე არსებული მიწებებული ფურცლის ან გვ. 3-ზე მოყვანილია მითითების თანახმად.

ცეცხლგამძლე შესრულება W252 ლითონის

დაგრებიანი კედლებისათვის

- ჩასვით სარევიზიო სარკმელის ჩარჩო საფუძველთან ერთად.
- დადეთ საფუძველი ჩარჩოს ზომის და შესრულების ტიპის შესაბამისად.
- დამაგრებამდე ჩარჩო და შემოსვის ფოლადის

კუთხეები დაამაგრეთ მიმჭერით, გახვრიტეთ ნახევრები დიამეტრით 2.5 მმ გაბურღვის შაბლონის მეშვეობით, რის შემდეგაც დაამაგრეთ სწრაფმჭრელი ხრახნიტ TN შემოსვის სისქის თანახმად.

ცეცხლგამძლე შესრულება W 258 შახტების / პირნაკეთობის კედლებისათვის

- მონტაჟი ხდება საფუძვლის დაყენებასთან ერთად.
- სარევიზიო სარკმელის ჩარჩოს ჩასმა ხდება შემოსვის შემდეგ. შემოსვაში უნდა ამოიჭრას შესაბამისი ღიობი.
- შესაკრავი / CW/UW პროფილებისაგან დამზადებული ჩარჩო განათავსეთ სარევიზიო სარკმელის ზომის შესაბამისად.
- შახტის კედლის შემოსვის დონეზე მაგრდება სარევიზიო სარკმელის ჩარჩო.
- ბოლოს ჩასვით გადასასხნელი სარკმელი.

დამაგრება

- შემოსვის დამაგრება სწრაფმჭრელი ხრახნიტ TN 3.5 X 25 მმ (შემოსვა 12.5 მმ), TN 3.5 X 35 მმ

(20 მმ / 25 მმ / 2 X 12.5 მმ), TN 3.5 X 55 მმ (2 X 20 მმ / 25 + 12.5 მმ / 25 + 18 მმ) ან TN 3.5 X 70 მმ (2 X 25 მმ).

- მანძილი ხრახნებს შორის მაქს. 200 მმ, მაგრამ არანაკლებ 3 ცალისა ჩარჩოს ერთ მხარეზე. ორიენტირის სახით შეიძლება იყოს ხრახნების რაოდენობა გადასასხნელ სარკმელზე.

ზედაპირი

- ჩარჩო და სარკმელი შეფითხნეთ ცალკე.
- ჩარჩო და მიმდებარე კედლის ზედაპირი შეფითხნეთ გადასვლების გარეშე, ცეცხლგამძლე შესრულებისას შახტების / პირნაკეთობის კედლებისათვის გამოიყენეთ ნაკერების ლენტი.
- სარკმელის მთელ ზედაპირზე ნაგლესეთ ფითხით.

მითითება მღებავისთვის

დანაფარის დატანამდე მოხსენით სარევიზიო სარკმელი და შეღებეთ ცალკე, რათა საღებავი არ მოხდეს ვიწრო ნაკერში.

[illegible]

შ.პ.ს „კნაუფ გიპს თბილისი“
საქართველო, თბილისი 0160 ქიზიყის ქ. 17
ტელ.: +995 32 242503, 242502
ფაქსი: +995 32 242504
E-mail: info@knauf.ge
www.knauf.ge

